


(1)シティプラザ

歩行者動線 () を妨げないような配置をしてください。

①広場全体

- ・会場周辺は駐停車禁止です。荷降ろし完了後、速やかに車両を移動してください。
- ・会場内に車両を入れる場合は、サイゼリヤ脇から搬入してください。歩行者に注意し、ハザードを点灯し入場してください。**右折進入は禁止**です。

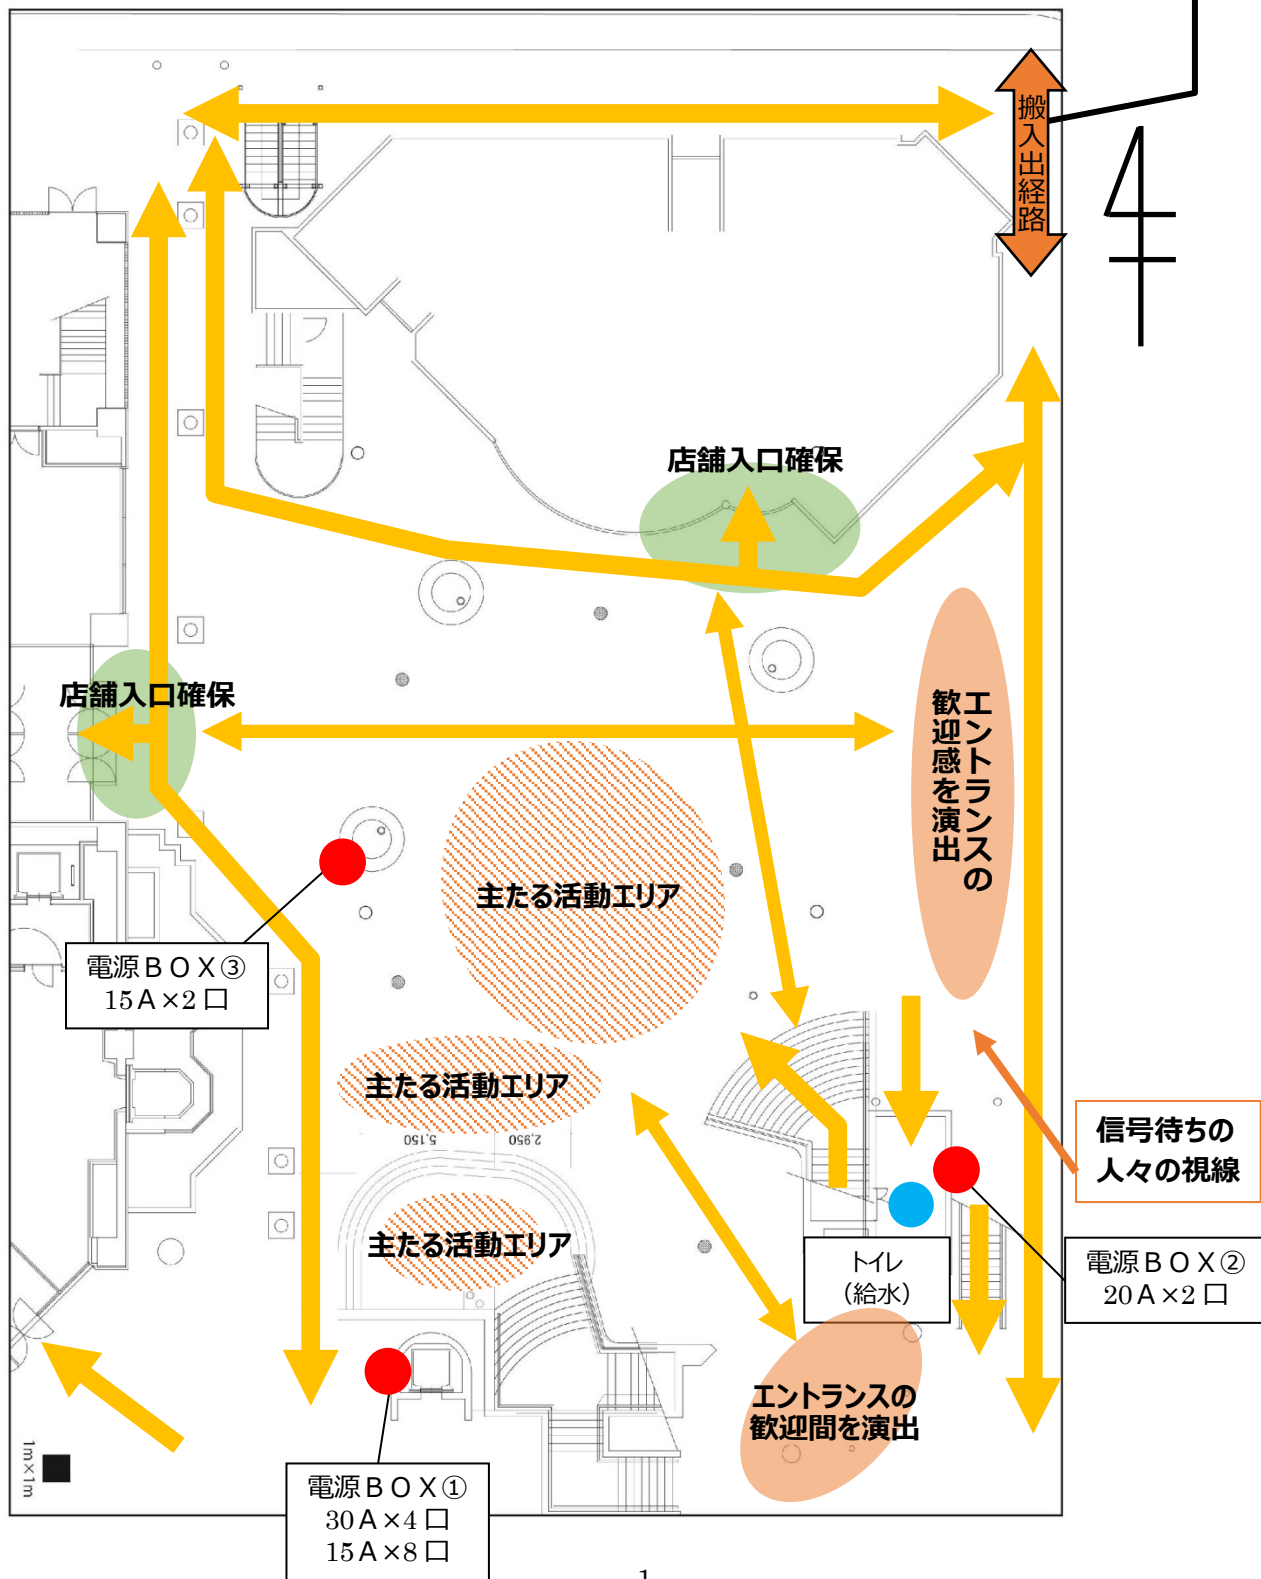

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 3 か所あります。 電源 BOX①(ステージ横) 30 A×4 口・15 A×8 口 電源 BOX②(トイレ横) 20 A×2 口 電源 BOX③(t-FACE 入口前) 15 A×2 口 ※ 電源使用の場合は配電盤の開錠が必要です。運営者へ申し出てください。 ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	洗い物は禁止です
排水	×	
トイレ	隣接	
鍵	○	電源使用時（開錠・施錠時間は立会い時に調整します。）
その他	—	

③音だしについて

【音だし可能時間】 9:30～16:00

- ・原則として、ライブなどのバンド演奏は禁止です。
- ・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、本番前に広場管理者のサウンドチェックがあります。また、使用中の音量調整をお願いする場合があります。

③注意事項

- ・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。
- ・露店飲食、物販については、品目によりお断りする場合があります。
- ・**デッキ下の横断歩道からの車両の乗り入れは厳禁です。**

(2)ペDESTリアンデッキ広場

①広場全体

歩行者動線 (→) を妨げないような配置をしてください。



②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 1 か所あります。 電源 BOX①(ステージ横) 20A×10口 ※ <u>電気使用可能電力：3kwh 程度（ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため）</u> ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	
排水	×	排水設備はありますが、ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため、あそべるとよた DAYS では使用できません。
トイレ	隣接	シティプラザ内トイレ
鍵	○	電源使用時（開錠・施錠時間は立会い時に調整します。）
その他	—	

③音だしについて

【音だし可能時間】 9:00~20:00

- ・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、本番前に広場管理者のサウンドチェックがあります。また、使用中の音量調整をお願いする場合があります。


④注意事項

- ・北側半面は、ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため、使用できません。
- ・ペDESTリアンデッキ広場は、公募で選ばれた運営事業者が利用調整・現場対応します。運営事業者の指示にも従ってください。
- ・平日の午前 7 時から午前 9 時の通勤時間帯は搬入出作業ができません。それ以外の時間も通行者に配慮して作業を行ってください。
- ・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。ペDESTリアンデッキ広場は特に風が強いので、60kg 程度のウエイト／脚を推奨します。（強風によりテントが破損した例があります。ウエイトとあわせ、設置物を使用して固定する等工夫してください。）
- ・広場周辺に駐車場はありません。違法・迷惑駐車は禁止です。
- ・シティプラザを使用して搬入出を希望される方は、事前に運営者にご相談ください。（広場の使用予定等により、認められないこともありますので、ご了承ください。）

(3)豊田市駅西口デッキ下

①広場全体

歩行者動線 (←→) を妨げないような配置をしてください。

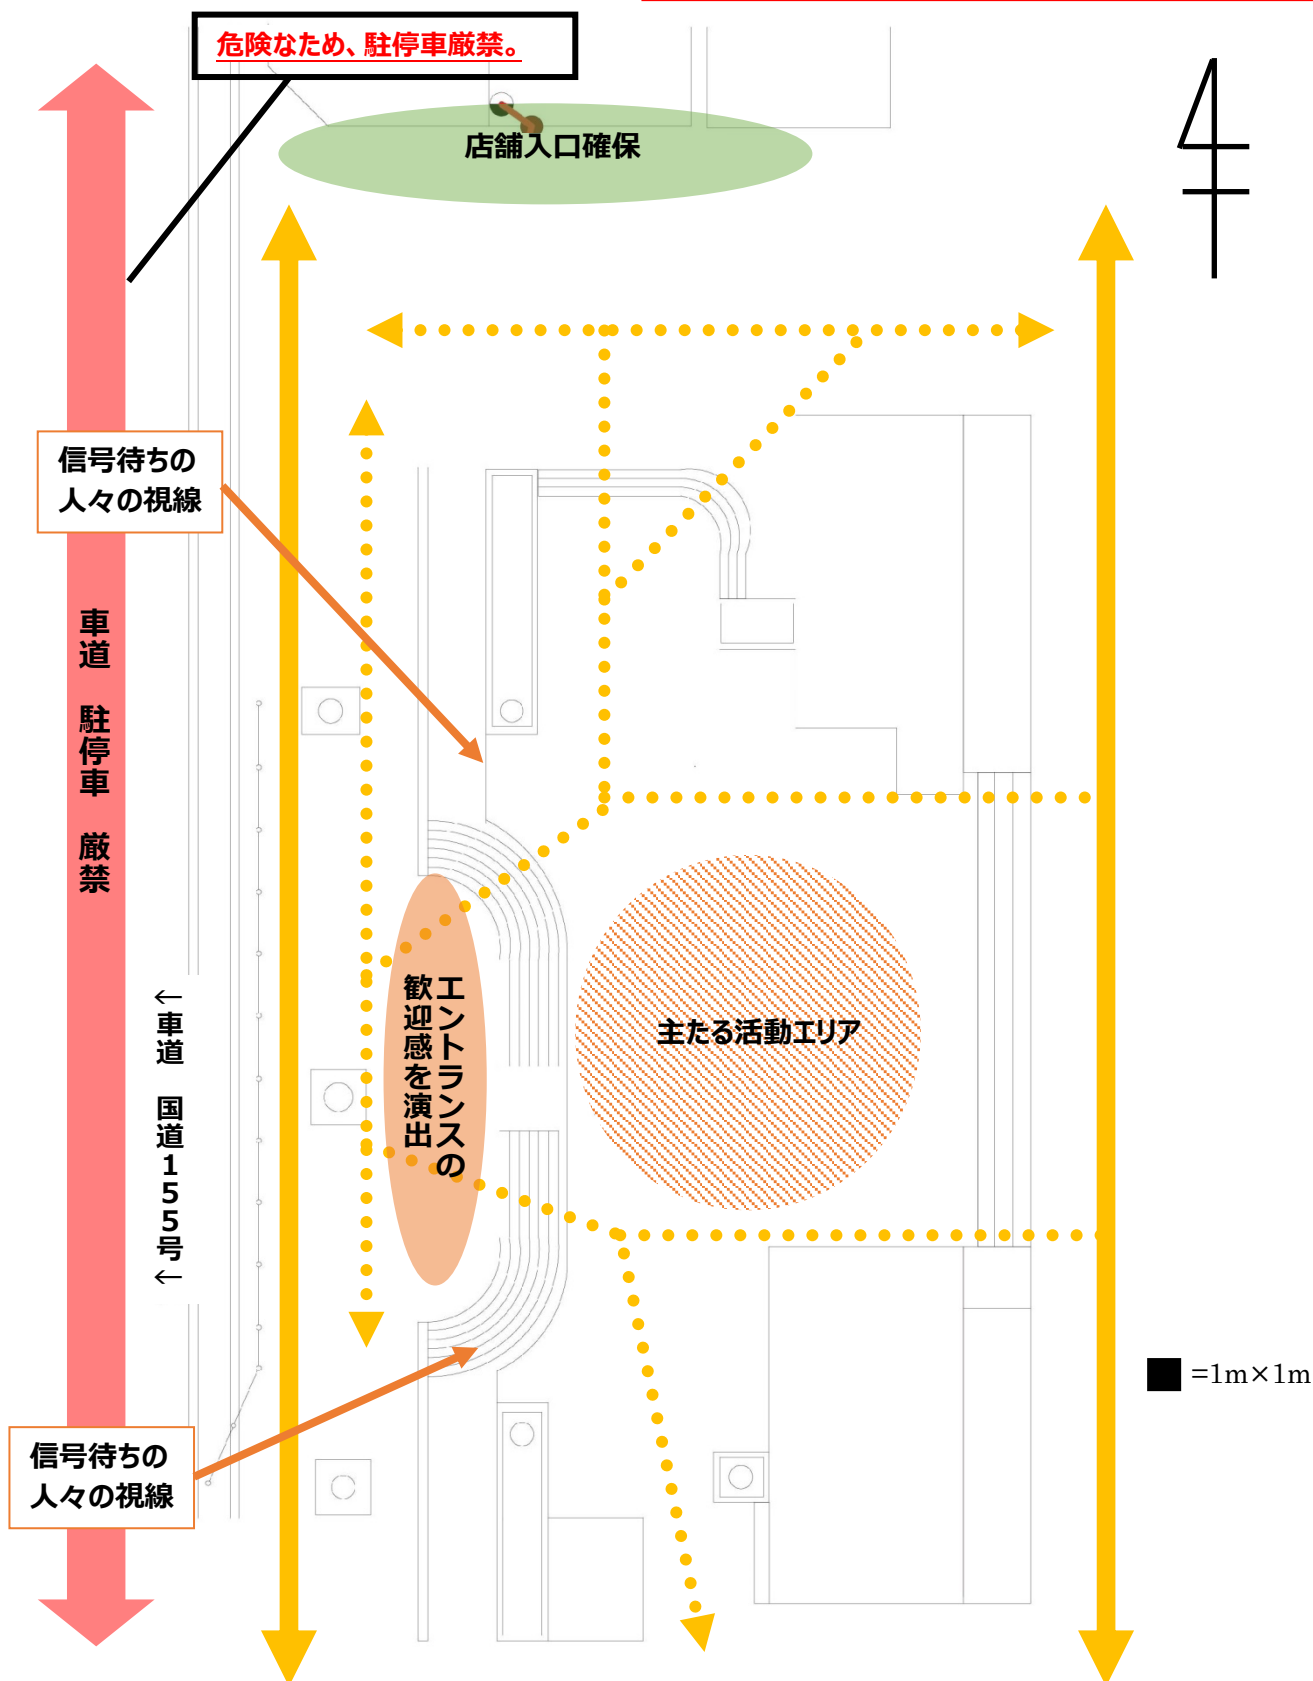

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	×	
給水	×	
排水	×	
トイレ	隣接	レストえきまえ、シティプラザ内トイレ
鍵	×	
その他	—	

③音だしについて

【音だし可能時間】 応相談

- ・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、本番前に広場管理者のサウンドチェックがあります。また、使用中の音量調整をお願いする場合があります。
- ・**事前に近隣への周知をお願いします。**

④注意事項

- ・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。
- ・**国道 155 号における駐停車は厳禁です。**

歩行者動線（）を妨げないような配置をしてください。

電源BOX②
20A×2口

水道

駐輪スペース

人工芝スペース

主たる活動エリア

店舗入口確保

GAZAセントレ入口

GAZA入口

GAZA側入口

主入口

側入口

搬入出経路

電源BOX①
20A×2口

駐輪スペース

駅からの人々の視線

1m

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 2 か所あります。 電源 BOX①(エスカレーター近く) 20 A × 2 口 電源 BOX②(第一生命側) 20 A × 2 口 ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	
排水	×	
トイレ	隣接	隣接施設内にあり
鍵	○	電源、水道使用時（開錠・施錠時間は立会い時に調整します。）
その他	—	

③音だしについて

【音だし可能時間】 10:00～21:00

・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、使用中の音量調整をお願いする場合があります。

④注意事項

・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。**ギャザ南広場は特に風が強いので、60kg 程度のウエイト／脚**を推奨します。


（強風によりテントが破損した例があります。ウエイトとあわせ、設置物を使用して固定する等工夫してください。）

・ビルテナントのキッチンカーが出店する場合があります。

(5) 参合館前広場

① 広場全体

- ・通行量が多い場所のため、歩行者に十分注意し、ハザードを点灯し、最徐行で入場してください。**右折進入禁止**です。
- ・プラスチック・チェーンのフックを外して、進入後は再びチェーンをかけてください。
- ・荷降ろし完了後、速やかに車両を移動してください。
- ・点字エリアには障害物を置かないでください。
- ・**車両乗り入れ禁止エリアへの搬入の際は必ずコンパネなどを敷いて下さい。**

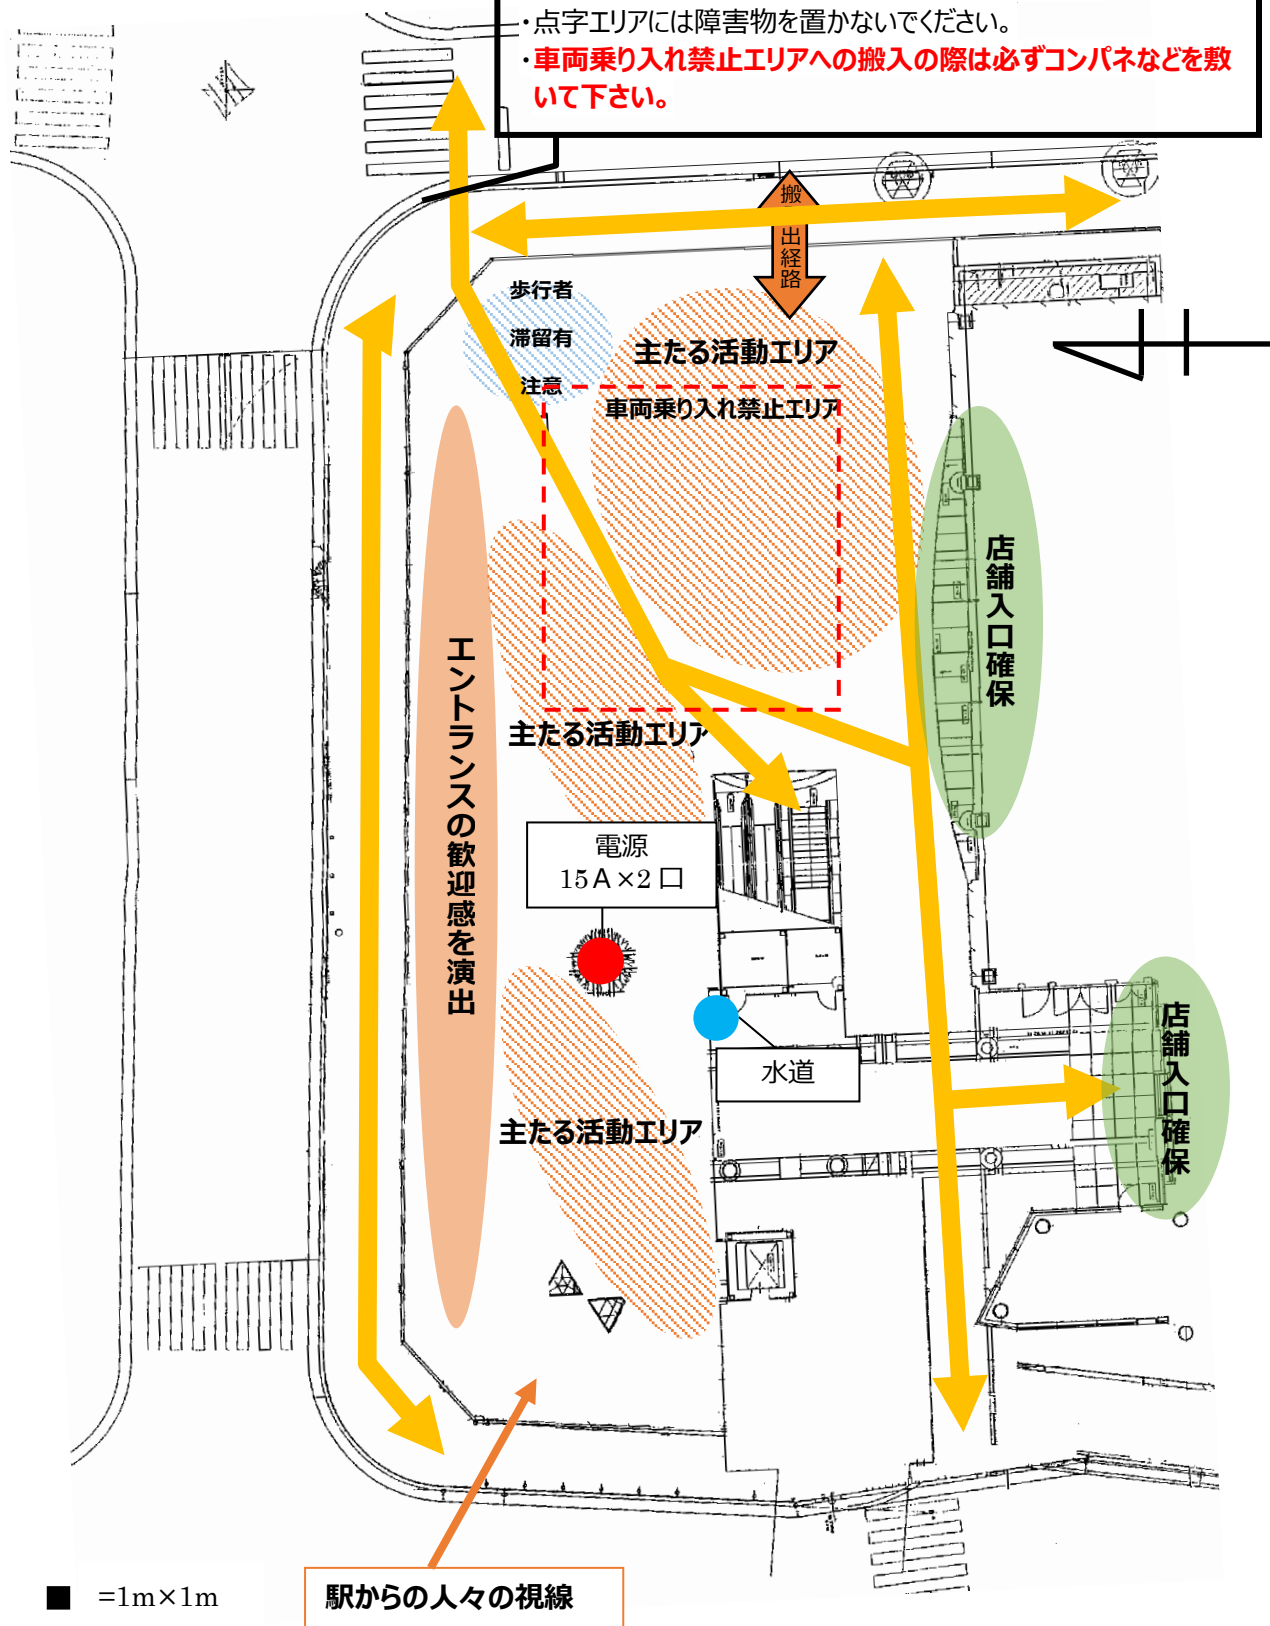

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 1 か所あります。 電源 BOX(エスカレーター近く) 15A×2口 ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	
排水	×	
トイレ	隣接	隣接施設内にあり
鍵	○	電源使用時、車両搬入時（開錠・施錠時間は立会い時に調整します。））
その他	—	<u>飲食（キッチンカー、テント）出店は不可</u> <u>車両で搬入する場合は、バリカーの取り外しが必要です。運営者へ申し出てください。</u>

③音だしについて

【音だし可能時間】 9：00～20：00


・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、使用中の音量調整をお願いする場合があります。

④注意事項

- ・**横断歩道からの車両の乗り入れは厳禁です。**立会い時に調整した時間で、バリカーを移動します。
- ・**車両乗り入れ禁止エリアへの搬入の際は必ずコンパネなどを敷いて下さい。（床面タイルが破損するおそれがあります。）**
- ・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。**参合館前広場は特に風が強いため、60kg 程度のウエイト／脚**を推奨します。
（強風によりテントが破損した例があります。ウエイトとあわせ、設置物を使用して固定する等工夫してください。）

(6) コモ・スクエアイベント広場

① 広場全体

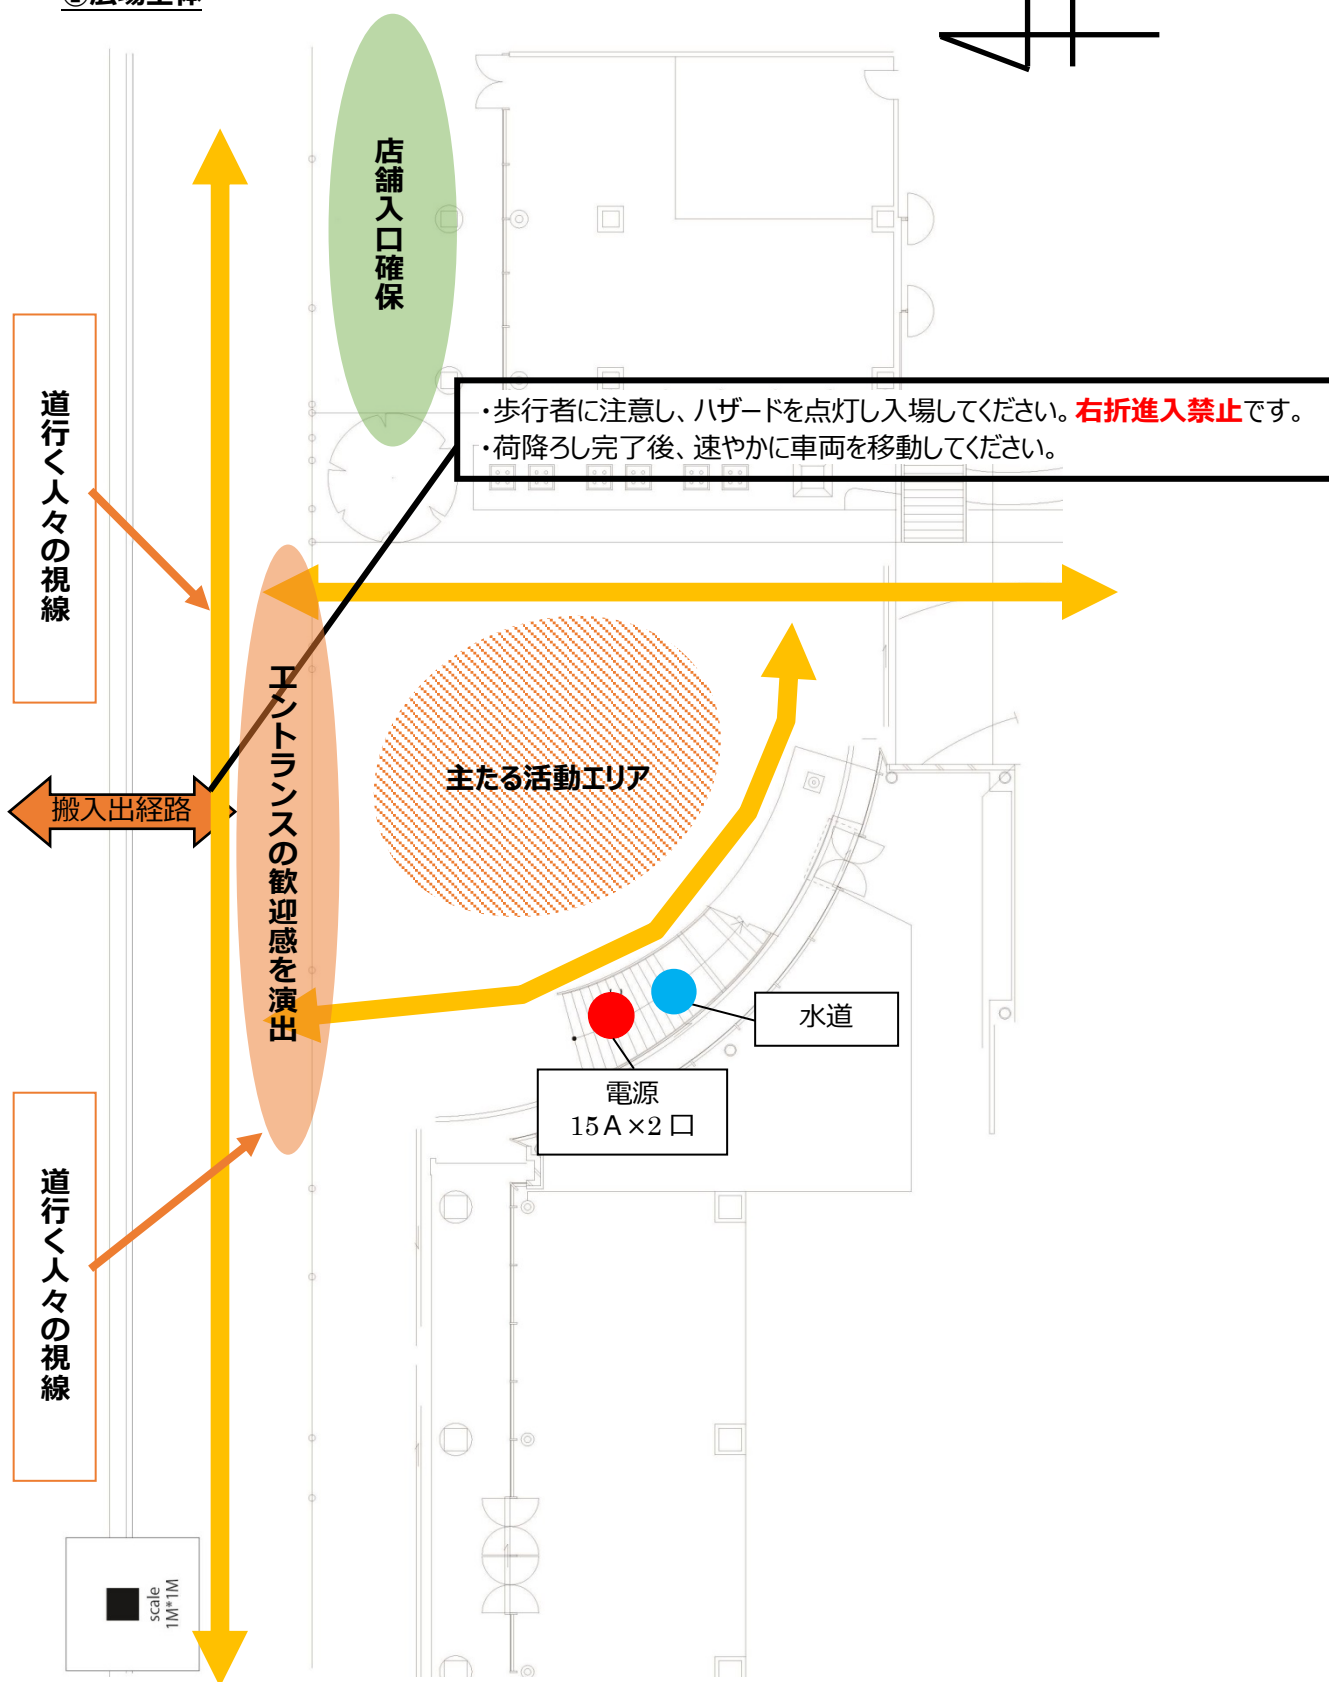

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 1 か所あります。 電源 BOX(階段下) 15A×2口 ※ <u>電源使用の場合は配電盤の開錠が必要です。運営者へ申し出てください。</u> ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	<u>給水使用の場合は、運営者へ申し出てください。</u>
排水	×	
トイレ	隣接	隣接施設内にあり
鍵	○	電源使用時、車両搬入時（バリカーの取り外し）
その他	—	<u>車両で搬入する場合は、バリカーの取り外しが必要です。運営者へ申し出てください。</u>

③音だしについて

【音だし可能時間】 原則、音出し不可（要相談）

・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、使用中の音量調整をお願いする場合があります。


④注意事項

・飲食（キッチンカー、テント）出店は不可

・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。

KiTARA 広場

①広場全体

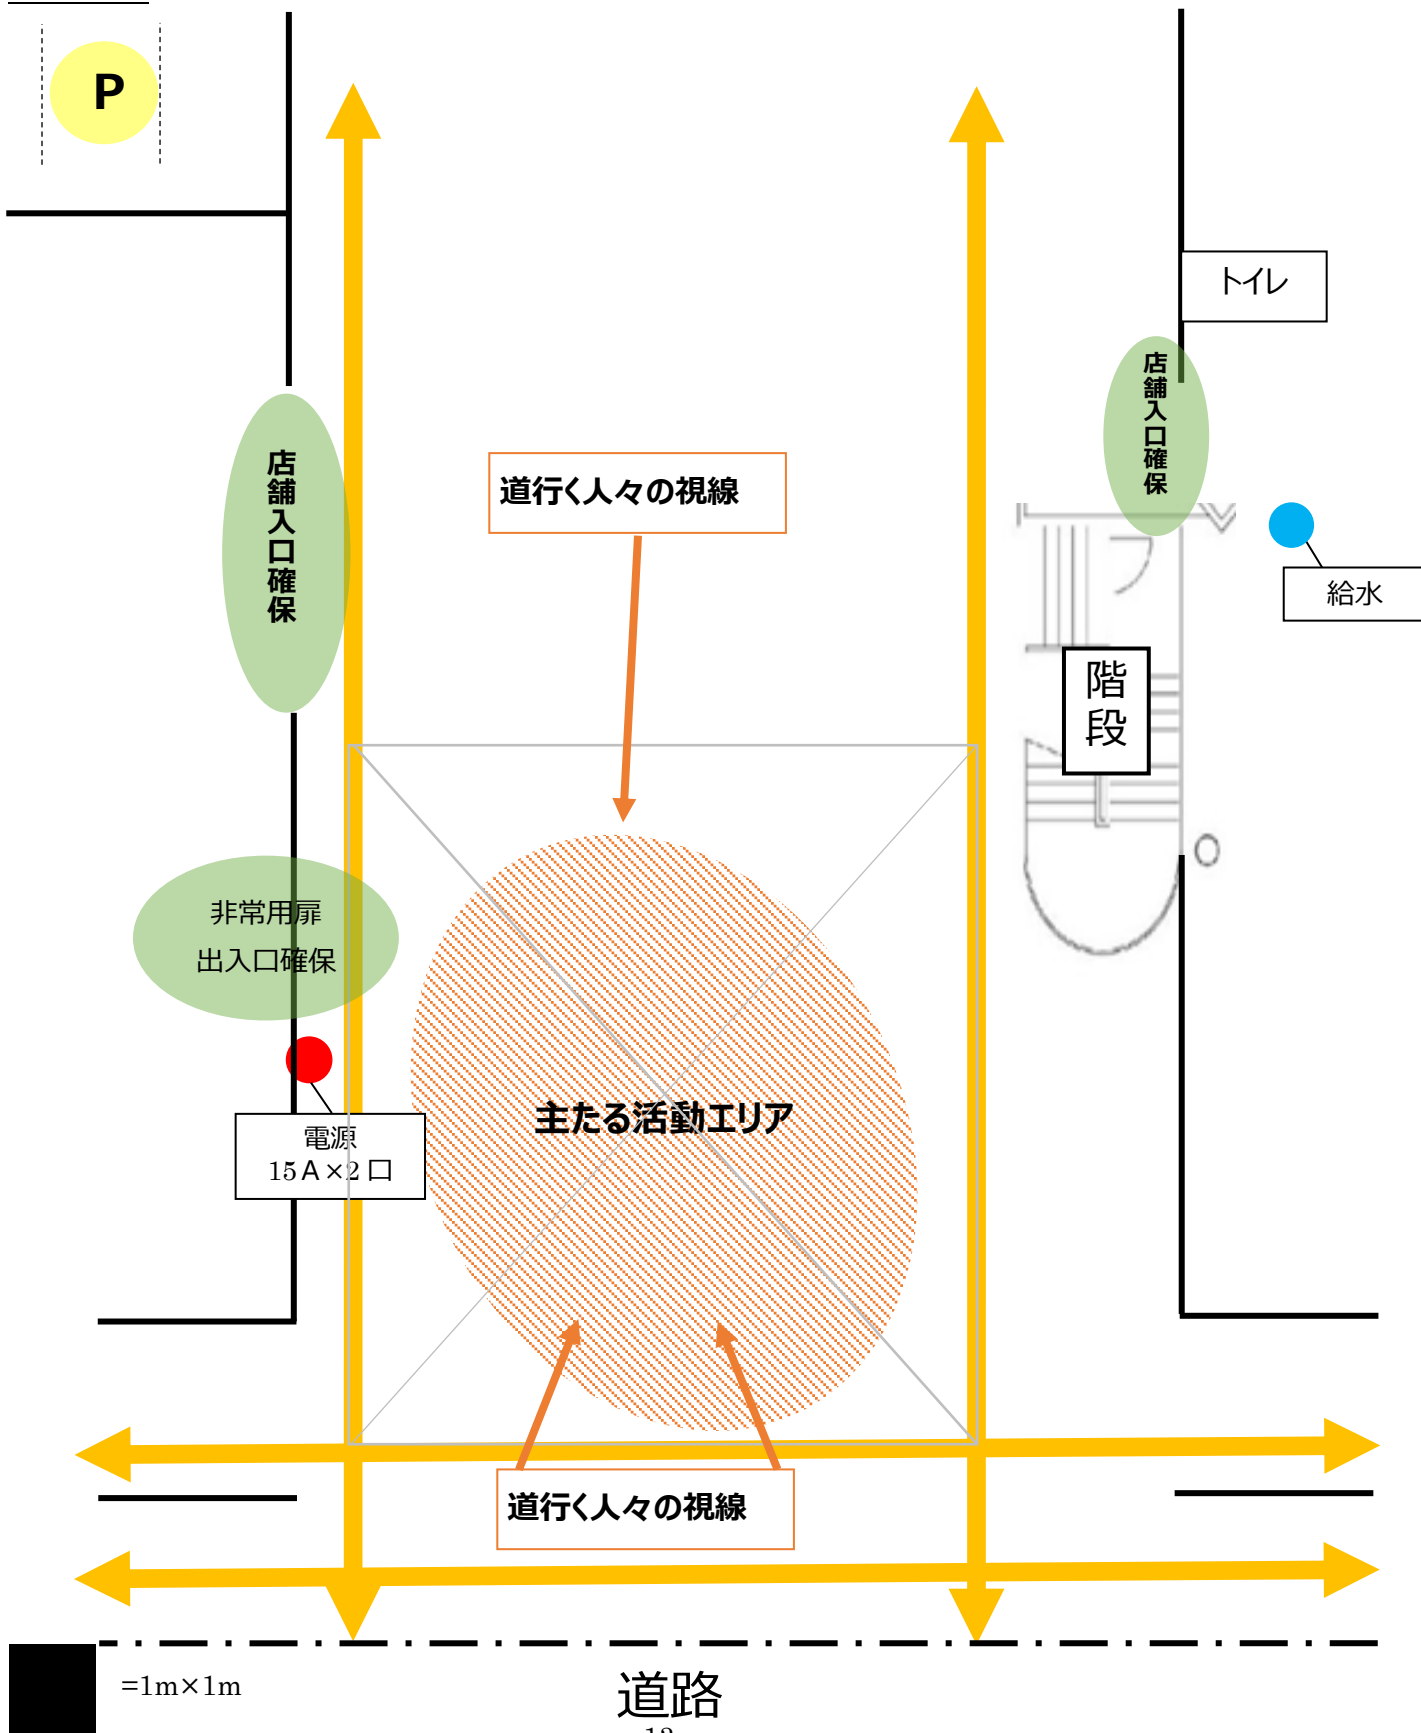

②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 1 か所あります。 電源 BOX(壁面) 15A×2口 ※ <u>電源使用の場合は配電盤の開錠が必要です。運営者へ申し出てください。</u> ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	<u>給水使用の場合は、運営者へ申し出てください。</u>
排水	×	
トイレ	隣接	隣接施設内にあり
鍵	○	電源使用時、給水設備使用時
その他	—	<u>車両で搬入する場合は、基本荷捌き場を使用していただきます。運営者へ申し出てください。</u>

③音だしについて

【音だし可能時間】 9:00~20:00

・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、使用中の音量調整をお願いする場合があります。

④注意事項

・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。

